


[www.pathoview.com](http://www.pathoview.com)

# Pathoview

Hochladen, Speichern und Teilen digitaler  
Objektträger

Kommunikation und Konsultation mit Spezialisten  
auf internationaler Ebene



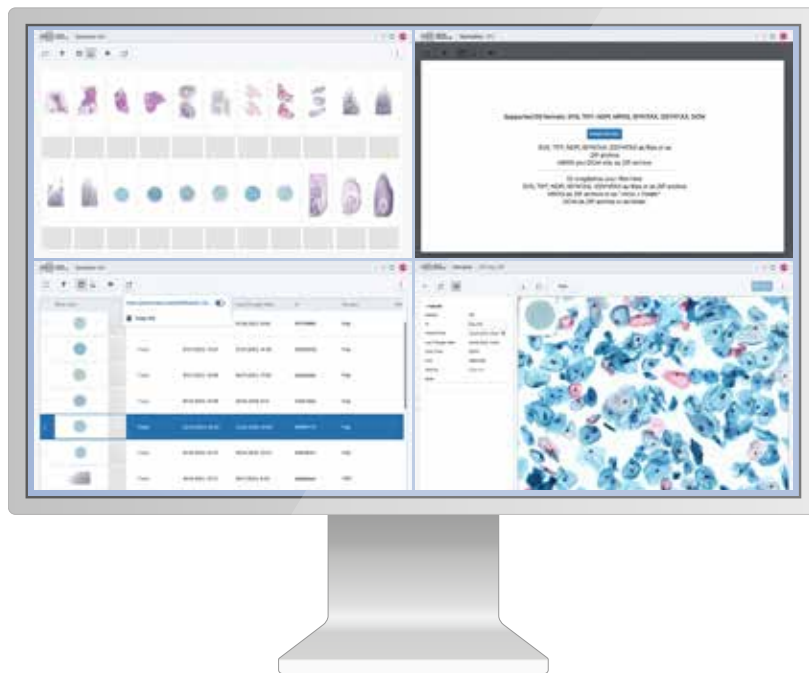

## Persönliche Aufbewahrung und Verwaltung von digitalen Objektträgern



### Hochladen und Speichern

Geräteunabhängiges Hochladen digitaler Objektträger über einen Webbrowser, aus den Anwendungen Vision Applikation und Vision Slide Viewer Applikation oder aus der Vision Suite Onlinelösung.



### Speicher

Durch das Speichern in Pathoview, können diese komfortabel verwaltet und orts-, zeit- und geräteunabhängig abgerufen werden.



### Gemeinsamer Zugang

Für den Informationsaustausch können digitale Objektträger schnell und einfach als .dcm-Dateiformat freigegeben werden. Sie können in beliebiger Datengröße verwaltet und mit Spezialisten geteilt werden.



### Digitaler Objektträger

Unterstützte Dateiformate: .mrxs, .svs, .tiff, .ndpi, .dcm.

## Unterstützung für digitale Objektträgerscanner verschiedener Hersteller



**West Medica**  
(.tiff)



**3DHISTECH**  
(.mrxs)



**Leica**  
(.svs)




**Hamamatsu**  
(.ndpi)



**Philips**  
(.isyntax)




**DICOM**  
(.dcm)

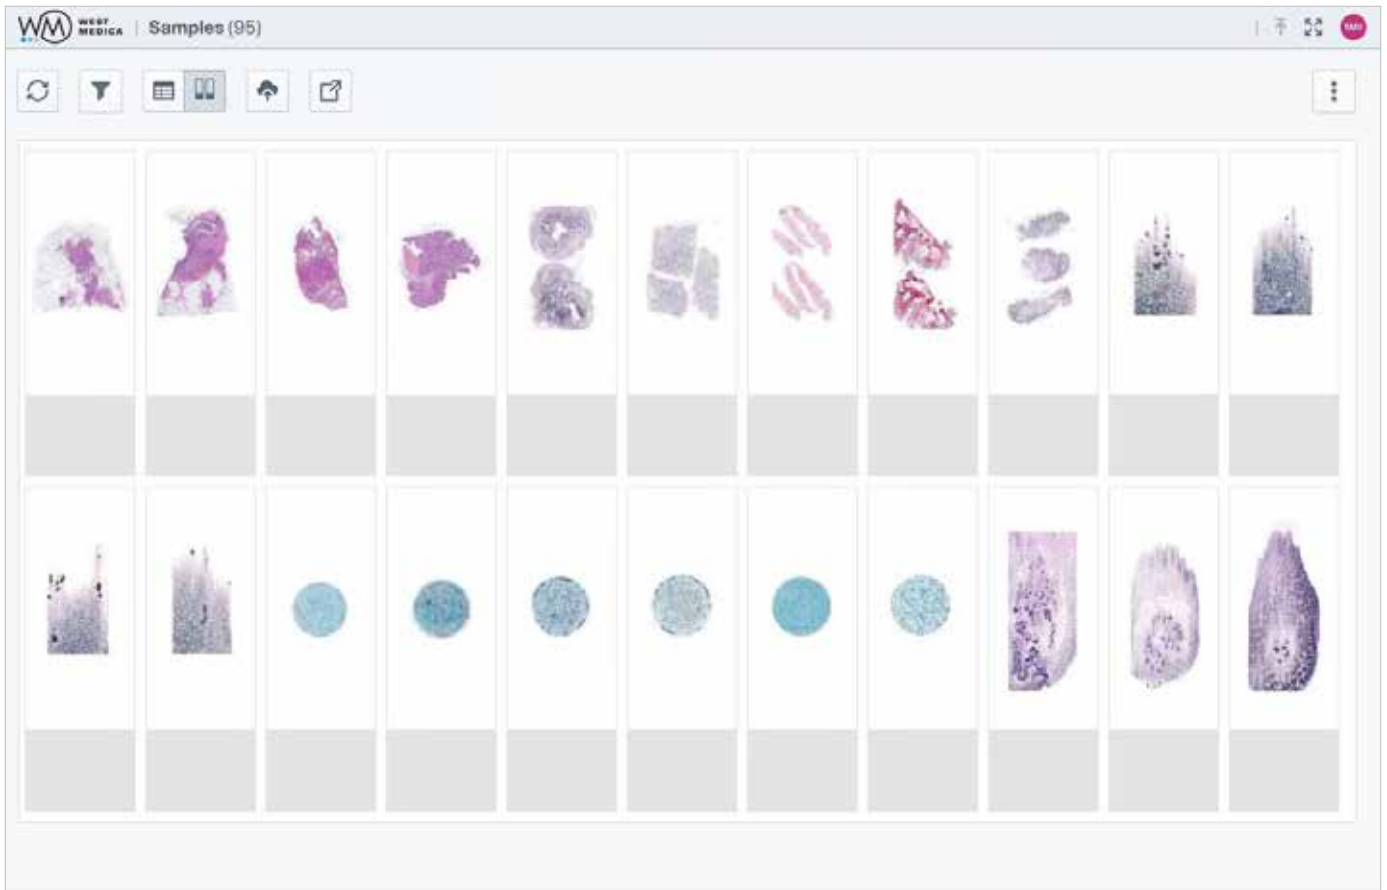

Objektträger Ansichtsmodus

Slide view	Sharing	Sample Date	Last Change Date	id	Sample	Not
<input type="checkbox"/>	Copy	01.08.2023, 8:43	01.08.2023, 8:45	04123866	Pap	
<input type="checkbox"/>	Copy	31.07.2023, 14:27	31.07.2023, 14:29	05093853	Pap	
<input type="checkbox"/>	Copy	18.01.2023, 10:09	18.01.2023, 17:00	06482883	Pap	
<input type="checkbox"/>	Copy	19.04.2023, 10:09	20.04.2023, 8:41	25847695	Pap	
<input type="checkbox"/>	Copy	22.04.2023, 19:03	22.04.2023, 19:03	65984712	Pap	
<input type="checkbox"/>	Copy	19.04.2023, 22:41	19.04.2023, 22:41	32876541	Pap	
<input type="checkbox"/>	Copy	19.04.2021, 10:12	19.01.2023, 8:25	33896654	CBC	

Objektträger Ansichtsmodus Tabelle

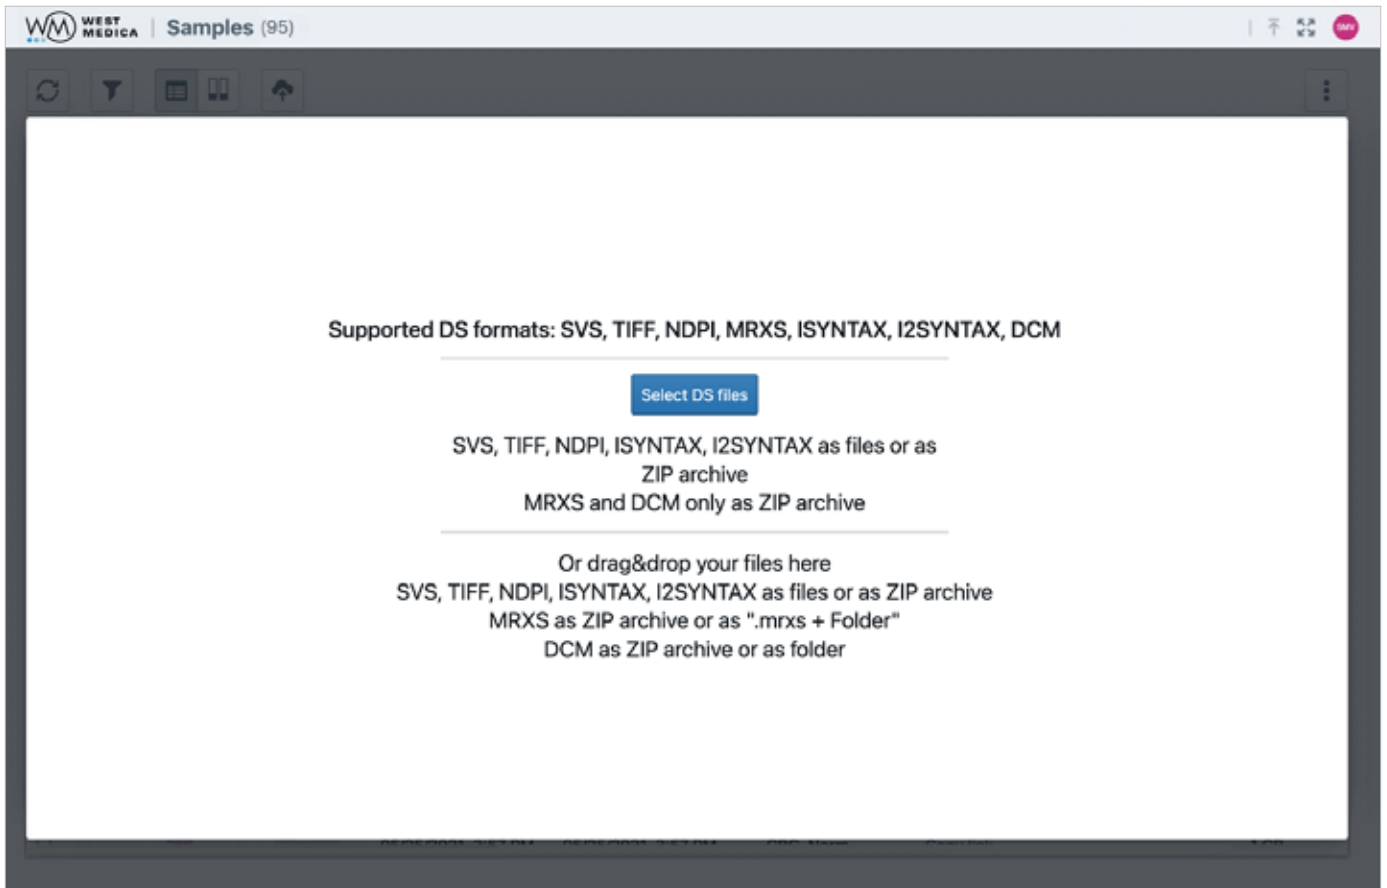


Hochladen von Objektträgern über einen Webbrowser

			Last Change Date	id	Sample	Not
<input type="checkbox"/>			01.08.2023, 8:45	04123866	Pap	
<input type="checkbox"/>		Copy	31.07.2023, 14:27	31.07.2023, 14:29	05093853	Pap
<input type="checkbox"/>		Copy	18.01.2023, 10:09	18.01.2023, 17:00	06482883	Pap
<input type="checkbox"/>		Copy	19.04.2023, 10:09	20.04.2023, 8:41	25847695	Pap
<input checked="" type="checkbox"/>		Copy	22.04.2023, 19:03	22.04.2023, 19:03	65984712	Pap
<input type="checkbox"/>		Copy	19.04.2023, 22:41	19.04.2023, 22:41	32876541	Pap
<input type="checkbox"/>		Copy	19.04.2021, 10:12	19.01.2023, 8:25	33896654	CBC


https://pathview.com/i/82fbdc82-20...

Copy link

Erstellen eines Links, der an Spezialisten zum Austausch gesendet werden kann

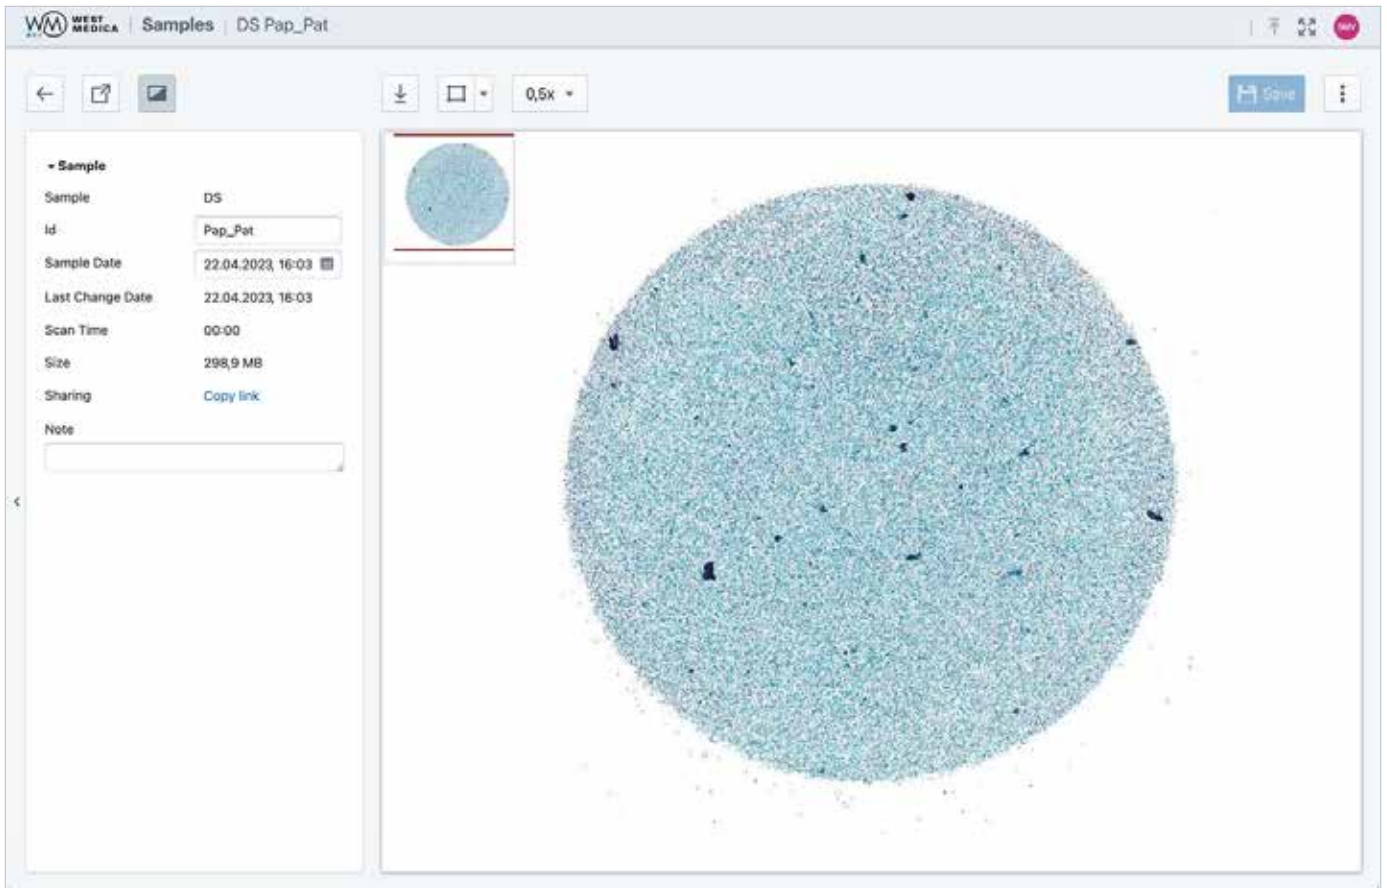


Digitale Objektträgeransicht mit kleiner Vergrößerung

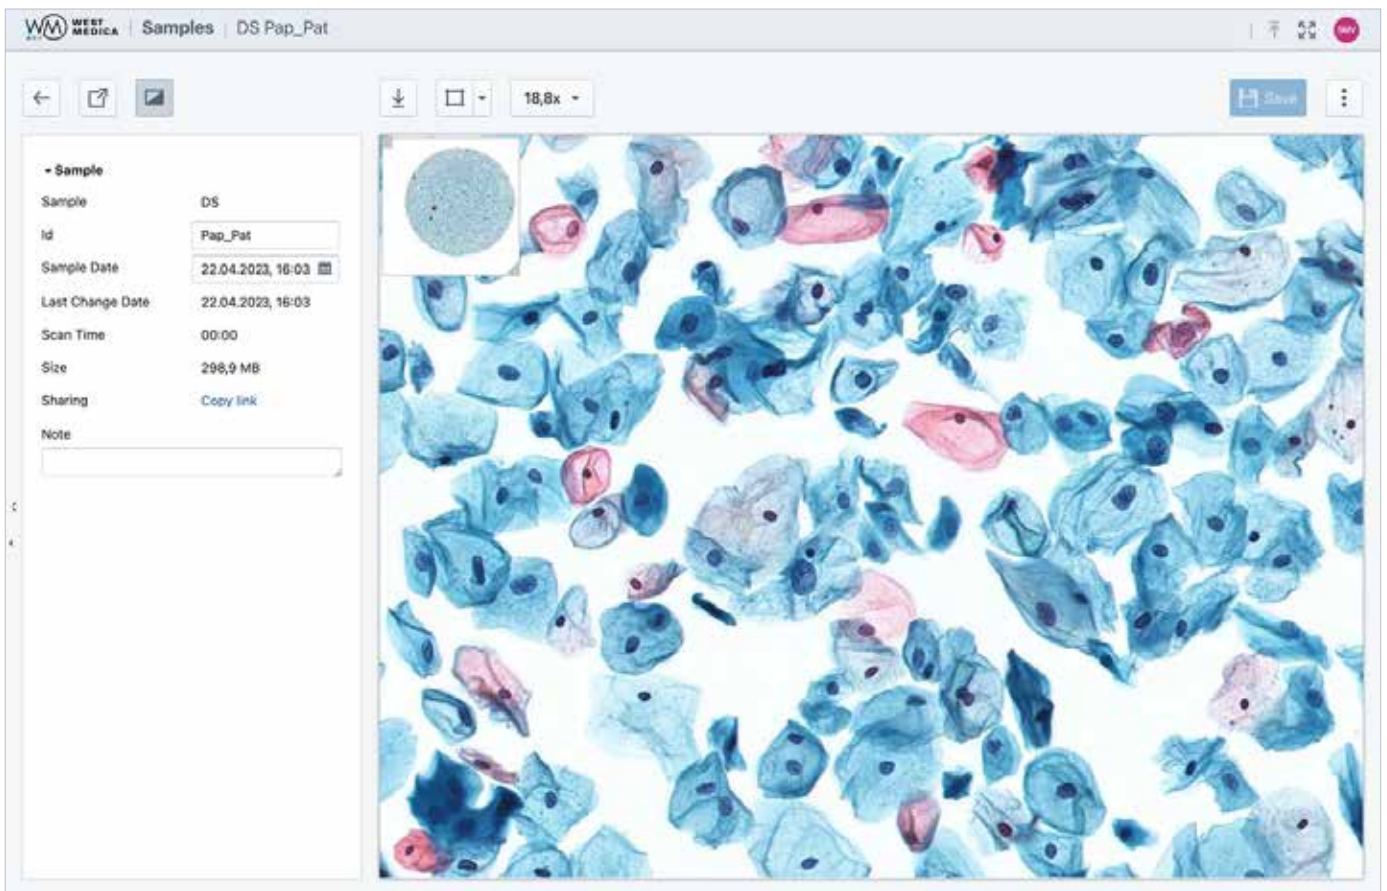


Digitale Objektträgeransicht mit großer Vergrößerung




# Weitere Möglichkeiten der Arbeit mit digitalen Objektträgern

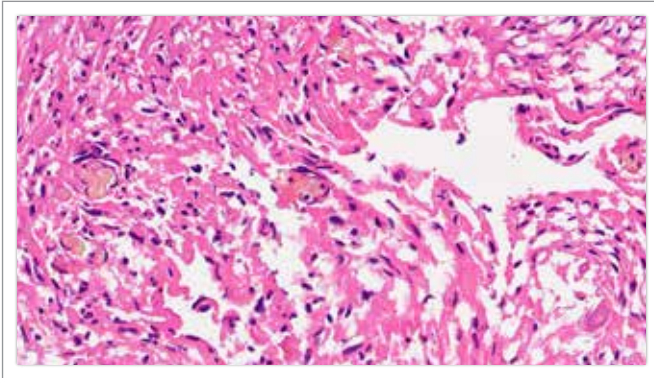


Histopathologie

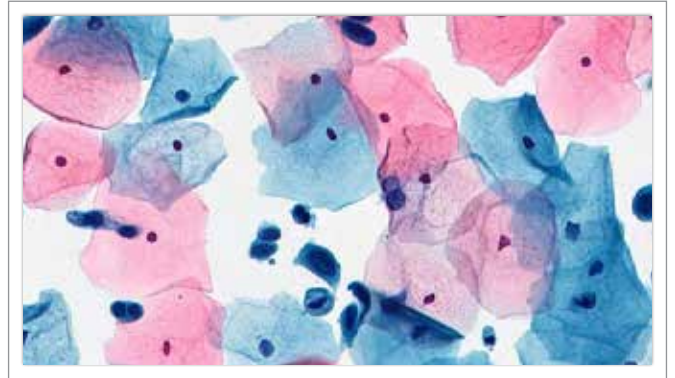

Zytologie

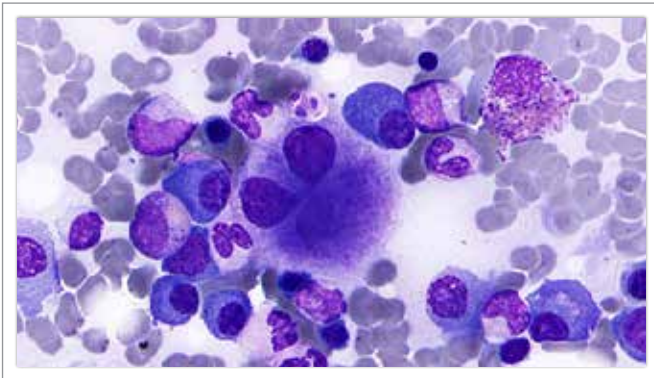


Hämatologie

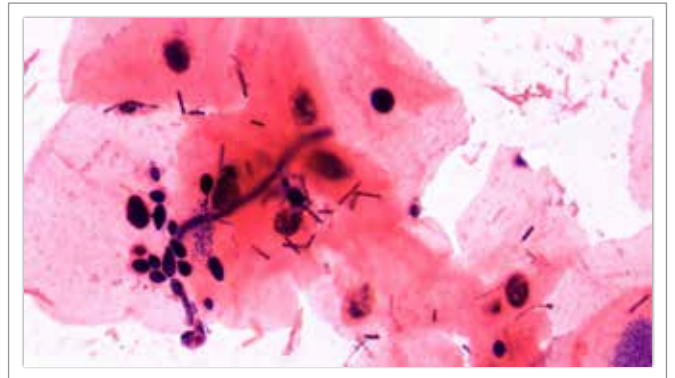

Mikrobiologie

## Integration von Vision-Produkten

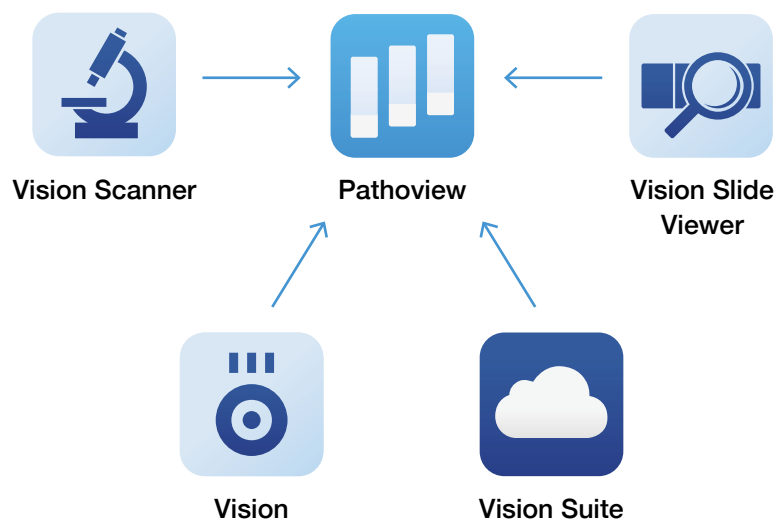

Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Spezifikationen zu ändern.